

السلسلة • كتلة توصيل • UK

مربط توصيل على السكة • UK

USLKG • UKK • MRK

مربط توصيل لولبية TOSUNLUX لسكة DIN: مربط عبور UK، مربط تأريض USLKG، مربط بطاقتين UKK ومربط مدمجة MRK. ملحقات: جسور توصيل، فواصل، مصدات وعلامات.

4


العائلات

ببراعي

الشدة

سكة DIN

التركيب

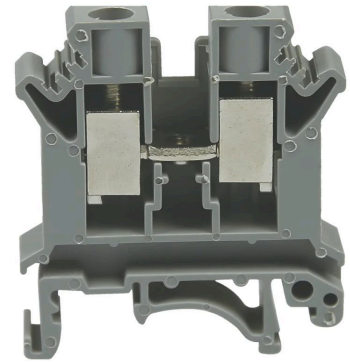

طابقان



الأرضي

٥١ جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	النوع	المربط المرافق
مربط توصيل MRK-2, 5	—	كتلة توصيل مدمجة	—
مربط توصيل MRK-4	—	كتلة توصيل مدمجة	—
مربط توصيل MRK-6	—	كتلة توصيل مدمجة	—
مربط توصيل MRK-10	—	كتلة توصيل مدمجة	—
مربط توصيل MRK-16	—	كتلة توصيل مدمجة	—
مربط توصيل MRK-25	—	كتلة توصيل مدمجة	—
مربط توصيل MRK-35	—	كتلة توصيل مدمجة	—
مربط توصيل MRK-50	—	كتلة توصيل مدمجة	—
مربط توصيل MRK-70	—	كتلة توصيل مدمجة	—
مربط توصيل USLKG 3N	USLKG3N	مربط أرضي أخضر-أصفر	UK3N
مربط توصيل USLKG 5N	USLKG5N	مربط أرضي أخضر-أصفر	UK5N
مربط توصيل USLKG 6N	USLKG6N	مربط أرضي أخضر-أصفر	UK6N
مربط توصيل USLKG 10N	USLKG10N	مربط أرضي أخضر-أصفر	UK10N
مربط توصيل USLKG 16N	USLKG16N	مربط أرضي أخضر-أصفر	UK16N
مربط توصيل USLKG 35N	USLKG35N	مربط أرضي أخضر-أصفر	UK35N
مربط توصيل UK 5N أزرق	UK5N	مربط عبور أزرق	USLKG5N
مربط توصيل UK 16N	UK16N	مربط عبور	USLKG16N
مربط توصيل UK 25N أزرق	—	مربط عبور أزرق	—
مربط توصيل UK 95N أزرق	UKH95	مربط عبور أزرق	USKG95
مربط توصيل UK 150N أزرق	UKH150	مربط عبور أزرق	—
UKK3	UKK-3	مربط بطاقتين	—
UKK5	UKK-5	مربط بطاقتين	—

المرجع	نموذج TOSUNLUX	النوع	المربط المرافق
مصد بلاستيكي	End Stopper	مصد توقف للسكة	—

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية
النوع	أشرطة التجسير
الجهود المقنن	2.5N · 3N · 5N · 6N · 10N · 16N · 35N
التيار المقنن	الفصل
سلسلة UK	مشارك للمربط 3 إلى 16
سلسلة USLKG	العلامات
سلسلة UKK	المطابقة
	المعيار / العلامة
	IEC 60947-7-1 · IEC 60947-7-2 (الأرضي) ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-7-2 · IEC 60947-7-1.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	سكة DIN 35 mm · العرض 5,2 mm (UK2.5) 15 mm (UK35) ¹
---------	---

1 قيمة معيارية: DIN 43880 · EN 60715 · IEC 60715.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.