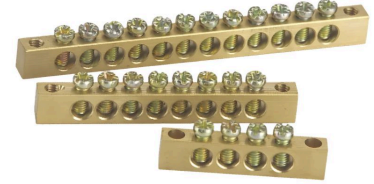


السلسلة · لوحة مرابط · XQ / TS

قضبان توزيع XQ · TS-0609

قضبان توزيع TOSUNLUX من النحاس الأصفر لقضبان المحايد والتأريض في اللوحات: قضيب -XQ 0812 من 6 إلى 18 قطبا، وقضبان TS-0609 على حوامل عازلة أو على حامل لسكة DIN.

براغي / سكة DIN
التركيب6×9 · 8×12 mm
القضيب6 إلى 18
الأقطاب

01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	نموذج TOSUNLUX	الصيغة	مقطع القضيب	الأقطاب	لون الحامل
 XQ-0812	قضيب توزيع 6P XQ-0812	XQ-0812	قضيب عار	8 × 12 mm	6	—
	قضيب توزيع 8P XQ-0812	XQ-0812	قضيب عار	8 × 12 mm	8	—
	قضيب توزيع 10P XQ-0812	XQ-0812	قضيب عار	8 × 12 mm	10	—
	قضيب توزيع 12P XQ-0812	XQ-0812	قضيب عار	8 × 12 mm	12	—
	قضيب توزيع 14P XQ-0812	XQ-0812	قضيب عار	8 × 12 mm	14	—
	قضيب توزيع 18P XQ-0812	XQ-0812	قضيب عار	8 × 12 mm	18	—
 TS-0609C	قضيب توزيع 8 TS-0609C أقطاب	TS-0609C	على حامل لسكة DIN	6 × 9 mm	8	—
	قضيب توزيع 12 TS-0609C أقطاب	TS-0609C	على حامل لسكة DIN	6 × 9 mm	12	—
 TS-0609F	قضيب توزيع 8 TS-0609F أقطاب	TS-0609F	على حامل لسكة DIN	6 × 9 mm	8	أزرق أو أخضر
	قضيب توزيع 12 TS-0609F أقطاب	TS-0609F	على حامل لسكة DIN	6 × 9 mm	12	أزرق أو أخضر
 TS-0609A	قضيب توزيع 8 TS-0609A أقطاب	TS-0609A	على حوامل عازلة	6 × 9 mm	8	—
	قضيب توزيع 12 TS-0609A أقطاب	TS-0609A	على حوامل عازلة	6 × 9 mm	12	—
	قضيب التأريض	—	قضيب قطع على عوازل	—	—	—

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	لوحات مرابط التوزيع (المحايد، الأرضي)
الجهد المقنن	Ui 400 V ¹
التيار المقنن	100 A (قضيب 9 × 6) · 125 A (قضيب 8 × 8) (12 ¹)

ميكانيكية

XQ-0812 — الأقطاب المتوفرة	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18
----------------------------	------------------------------------

ميكانيكية

TS-0609A — الأقطاب المتوفرة	4 · 6 · 8 · 10 · 12
TS-0609F — الأقطاب المتوفرة	7 · 8 · 10 · 12 · 15
TS-0609C — الأقطاب المتوفرة	8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20
مقطع القضبان	6 × 9 mm · 8 × 12 mm

المطابقة

المعيار / العلامة	IEC 60947-7-1 ²
-------------------	----------------------------

03 الأبعاد والتوصيل

¹ على لوحة ببراغ أو سكة DIN

التركيب

1 قيمة معيارية: IEC 60715 · EN 60715 · DIN 43880.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.